



Synthèse du Rapport 2024 sur le prix et la qualité des services

Eau potable - Assainissement collectif et non collectif






EAU POTABLE

Les chiffres clés


15 099 abonnés

dont

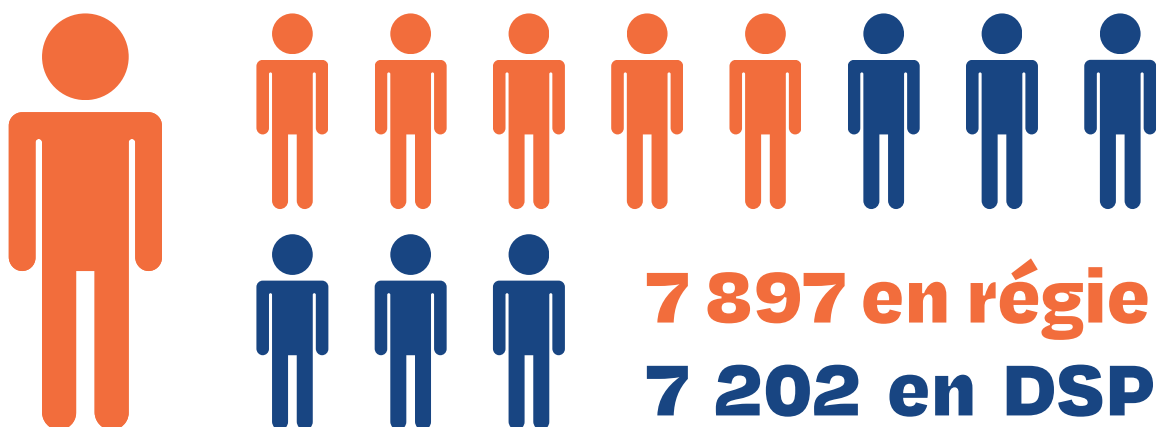

2 968 630 m³

ont été prélevés en 2024, à partir de
5 unités de production, répartis comme suit :

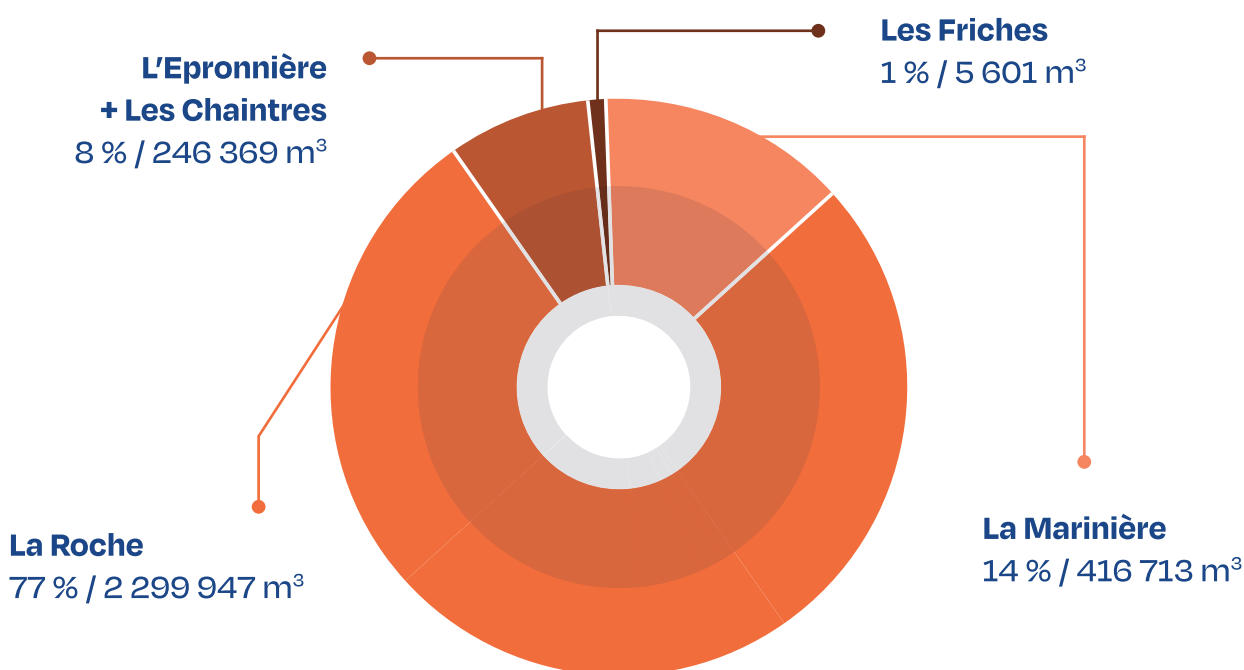

Indicateur D 102.0

Prix de l'eau

	2023	2024
Prix TTC au m ³	3,13 €	3,13 €

Indicateur P 101.1
Indicateur P 102.1

Contrôle qualité

Microbiologie

100 % conforme
sur la base de
154 analyses.




Physico-chimiques

100 % conforme
sur la base de
165 analyses.



Indicateur P 153.2

Capacité de désendettement

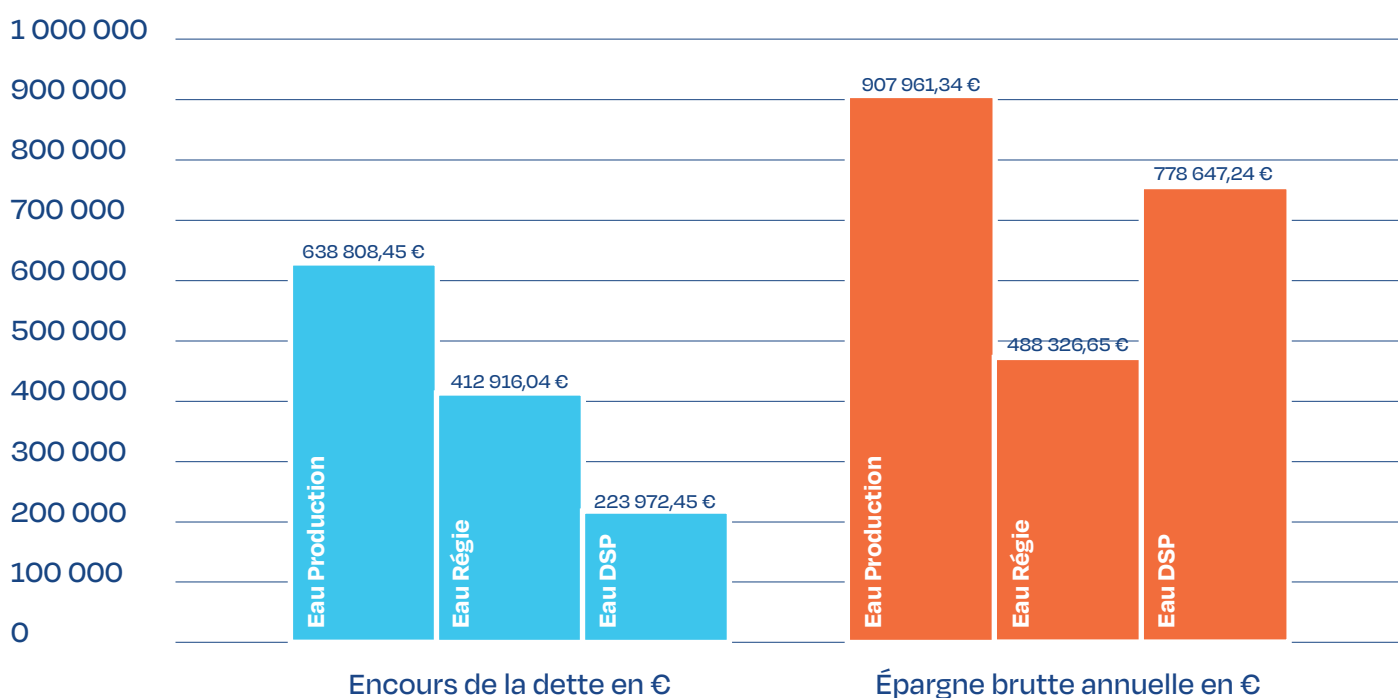

Durée d'extinction de la dette à 0,60 an en moyenne.



Effort social de la collectivité

Fond de solidarité
+
Créances éteintes
=
21 752, 88€


Représente 0,014 € /m³
Eau Potable pour 2024

Linéaire de réseaux

1 537, 16 km de réseaux en Pays de Craon dont



773, 16 km de réseaux en régie



764 km de réseaux en DSP

Indicateur P 104.3
Indicateur P 106.3

Rendement


	2024
Rendement du réseau en % ⁽¹⁾	80,17 %
Indicateur linéaire de perte en réseau en m ³ ⁽²⁾	1 m ³ /jour /km

⁽¹⁾ (Consommation + exportation) / (production + importation)

⁽²⁾ (Volume mis en distribution - Volume consommé) / 365 x linéaire de réseau

Renouvellement du réseau

sur le secteur Régie :

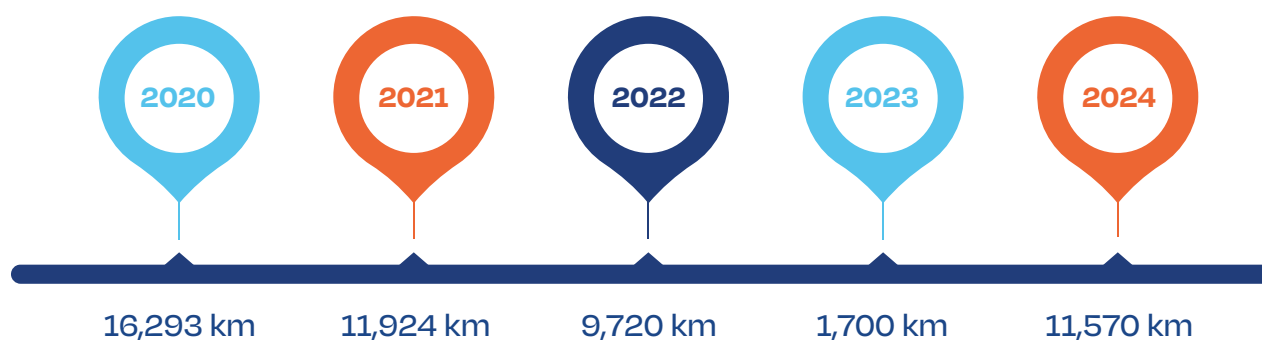




ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les chiffres clés

10 543 abonnés

dont

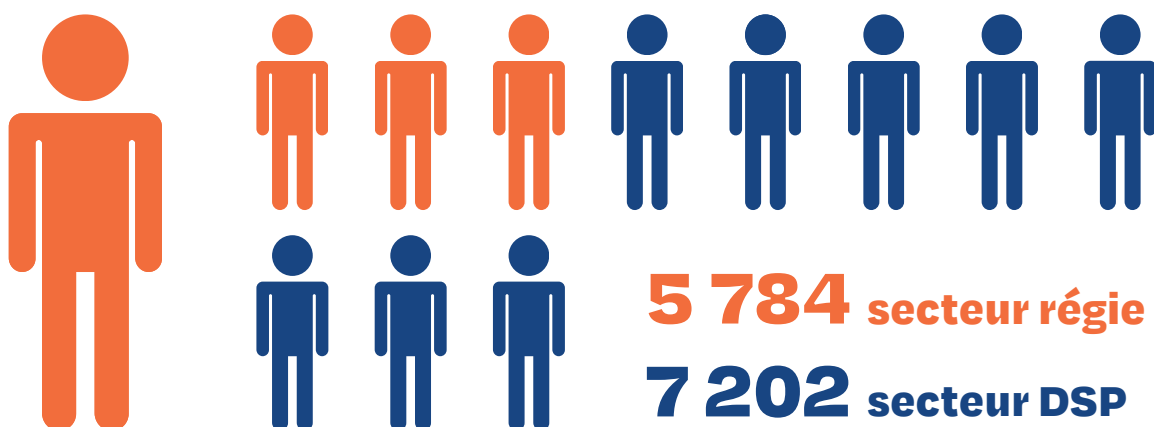

Linéaire de réseaux de collecte


(hors branchements)

207 km de réseaux en Pays de Craon dont :

- 2,17 km de réseaux unitaire EU/EP
- 197,94 km de réseaux séparatif EU
- 6,89 km de réseau de refoulement

Indicateur P 253.2

Renouvellement du réseau

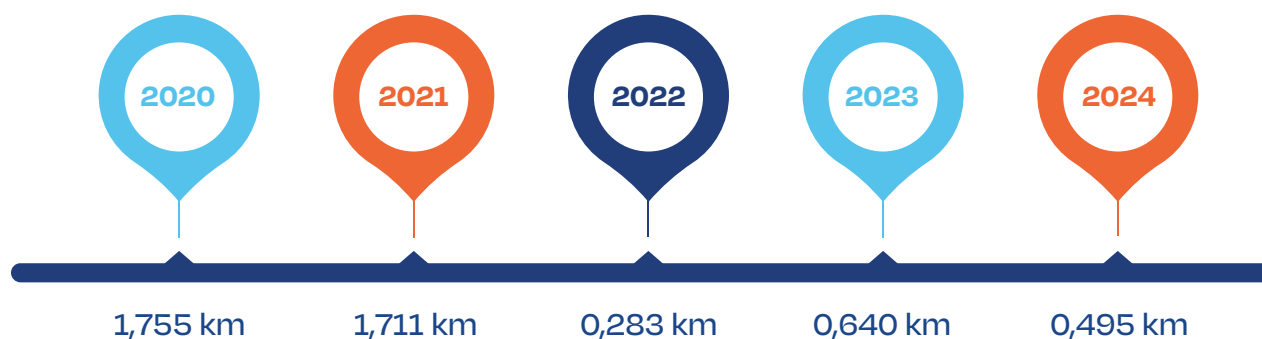

Indicateur VP 208

Boues évacuées

282,41 Tms

Indicateur VP 208

Boues des ouvrages d'épuration

406,545 Tms

Indicateur P 204

Prix du m³ assaini

	2023	2024
Prix TTC au m ³	2,33 €	2,52 €

Indicateur P 204.3
Indicateur P 205.3

Conformité des équipements des STEU*

Conformité exercice 2024
0 ou 100

100

Pour l'exercice 2024, l'indice global de conformité des équipements des STEU est **100**.

*STEU : Stations de Traitement des Eaux Usées

Indicateur P 207.0


Effort social de la collectivité

458,71 € de créances éteintes, soit :

0,089 € TTC /m³ assainis

Indicateur P 256.2

Capacité de désendettement

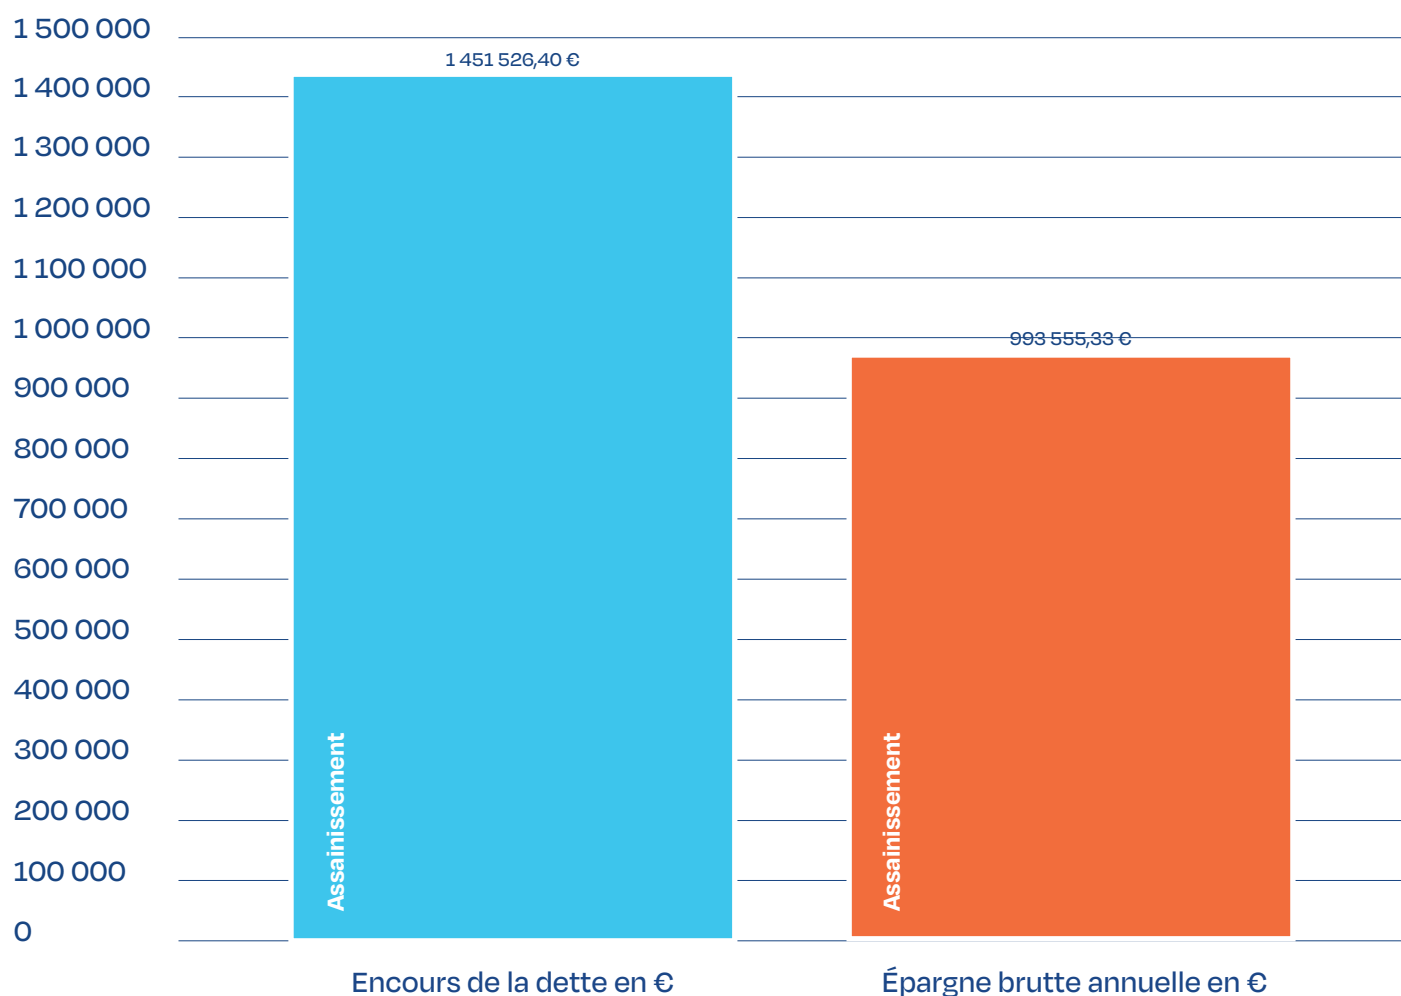

Durée d'extinction de la dette à 1,46 an en moyenne.



ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les chiffres clés

7 397 installations

concernées par l'ANC



Indicateur P 301.3

Taux de conformité des installations

79,5 %

1 686 installations

contrôlées conformes ou mises en conformité

1 425 installations

jugées non conformes, mais ne présentant pas de dangers pour la santé ou pour l'environnement

3 914 installations

contrôlées depuis la création du service